
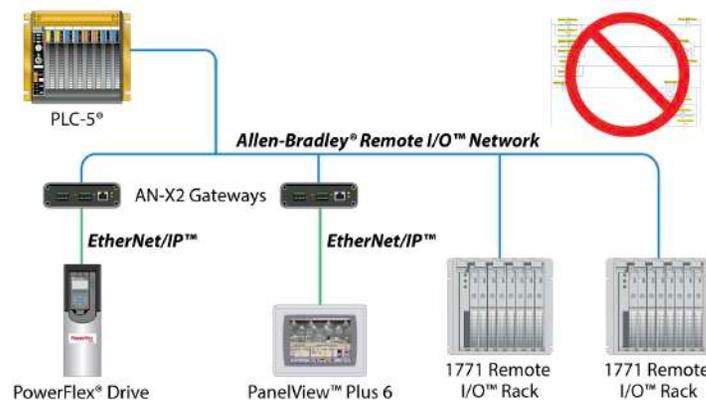


Primera Fase de migración de un sistema de control Remote I / O™ a EtherNet / IP™

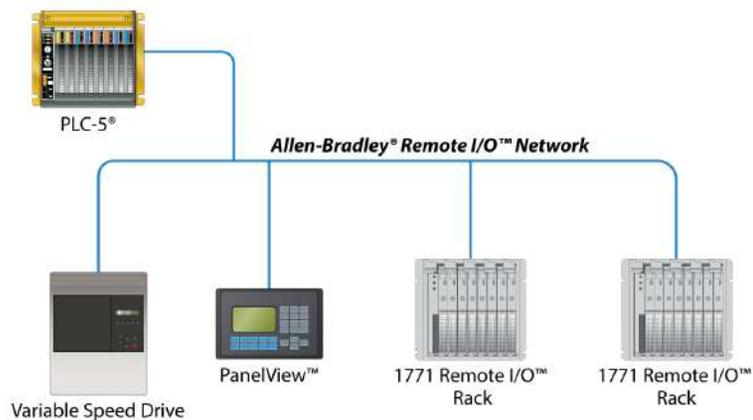

Si tienes Drives y PanelViews™ Obsoletas con Remote I / O™, y desea actualizar a unidades PowerFlex y PanelView Plus 6 o 7 con EtherNet / IP™, puedes instalar nuestra Compuerta de Enlace AN-X2-AB-DHRIO.

Esto se puede hacer sin modificar su programa de PLC.